


## ОПИСАНИЕ

Кабельный ввод SLT-ES предназначен для обеспечения влагозащитного ввода нагревательного кабеля в монтажные коробки, годные к использованию в системах кабельного обогрева. Вводы пригодны для использования с саморегулирующимися кабелями типов CLT и SLT.

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- 1 ввод 3/4 "
- 1 фиксатор
- 1 уплотнительное кольцо со стальным стопорным кольцом
- 2
- 2 предупреждающие знаки

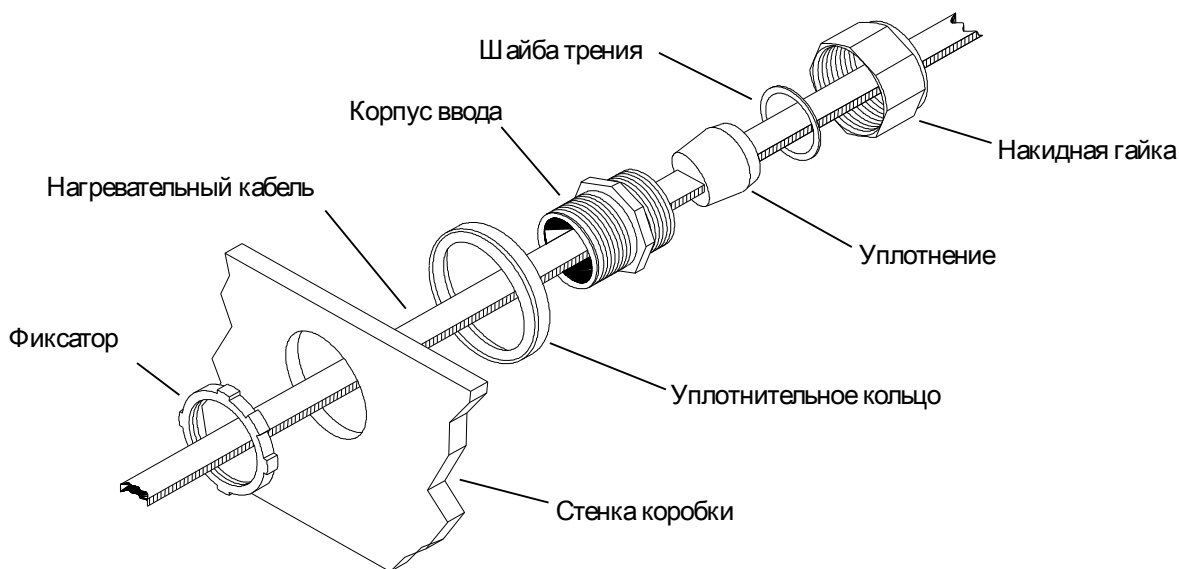

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данный комплект совместим с коробками с толщиной стенок не более 4,7 мм и монтажными коробками с входами на 0,75".

1. Установите корпус кабельного ввода в отверстие в коробке. Если отверстие в коробке не имеет резьбы, установите уплотнительное кольцо с внешней стороны и затяните фиксатор, как показано на схеме.
2. Наденьте уплотнение, шайбу трения и накидную гайку на кабель.
3. Вставьте в корпус кабельного ввода количество кабеля, необходимое для муфтирования и подсоединения к питанию.
4. Аккуратно затяните накидную гайку. Избыточное усилие при затяжке может способствовать проникновению влаги в коробку.
5. Установите концевую и силовую муфты, используя заводские инструкции. Комплекты муфтирования в состав набора SLT-ES не входят.

## **⚠ ВНИМАНИЕ !**

1. Все цепи кабельной системы обогрева должны быть защищены Устройством Защитного Отключения или Дифференциальным Автоматическим Выключателем.
2. Если срабатывание УЗО вызвано наличием влаги в монтажной коробке, удалите влагу, и обработайте контакты защитным водоотталкивающим составом.